FICHE TECHNIQUE

famatel FR

Coffret prises

Référence : CC3957-300-00-2

3 PC NF 16A et Arrêt d'urgence

Dimensions et caractéristiques

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

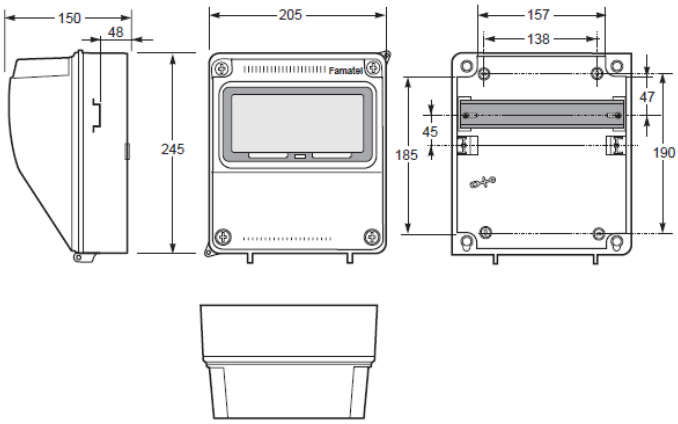

Dimensions / Dimensions	
Hauteur / Height	245
Largeur / Width	205
Profondeur / Deep	150

Non joignable / No linkable
Norme / Norm: **EN62208**

Famatel France
ZA des Murons – 23, rue Jacqueline Auriol 42160 Andrézieux-Bouthéon – Tél. 04.77.79.75.27

Courant nominal (I)	16A
Tension nominale	220V (2P+T)
Puissance (S)	7kVA
Protection différentielle	30mA
Fréquence	50-60Hz
Tension d'isolement	1000V
Températures d'utilisation	-25°C/40°C

Matière	ABS (sans halogène)
Résistance à l'impact	IK08 (IEC/EN 62262)
Degré de protection	IP54
Tenue au feu	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Isolation totale	Oui
Résistance environnement Salin / UV	Oui
Couleur	RAL 7035

Composition du coffret	**Coffret prises 3 PC 2P+T 16A NF, Arrêt d'urgence** Série Acqua Combi, réf 3957 - Coffret de chantier 9 modules - IP65, ABS, IK08 (Quantité : 1,000) Prise 2P+T, NF, 16A, 220V, IP54 (Quantité : 3,000) Interrupteur différentiel, 2P, 40A, Type AC* (Quantité : 1,000) Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 4,5kA* (Quantité : 1,000) Bobine à émission pour arrêt d'urgence (Quantité : 1,000) Bouton Arrêt d'Urgence latéral, type "coup de poing" (Quantité : 1,000) Bornier de terre 4 entrées (Quantité : 1,000)
Informations importantes	**Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.** Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol. Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

Accessoires	150039980 : Pied métallique 3900: Serrure métallique (2 clés) 3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret 3917 : Poignée de transport
Maintenance	Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires. Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.
Normes applicables	NF C 15-100 (06/2015) NF EN 61439-1 (04/2012) NF EN 61439-4 (06/2013)

Famatel France
ZA des Murons – 23, rue Jacqueline Auriol 42160 Andrézieux-Bouthéon – Tél. 04.77.79.75.27